



pozn.:  symbol značí polohu srdce 3–cest. ventilu (uzavřený výstup)

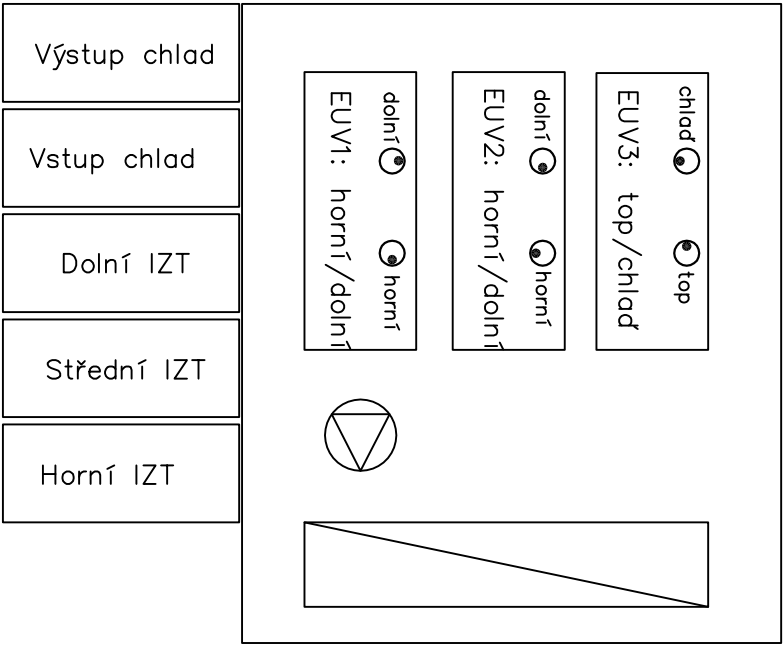

Hydrobox	iQR23	Hydrobox/iQR23 CYSYJ12x0.75 SYKFY5x2x0.5	Domovní rozvaděč/Hydrobox CYKY5Jx2.5	Hydrobox/TČ CYKY5Jx2.5(CYKY3Jx2.5) CYKY4Jx1.5
1. PE	Lišta PE	ATW L	PE NAPAŮJENÍ TČ	PE NAPAŮJENÍ TČ
2. N	Výstup N RE9	ATW N	N NAPAŮJENÍ TČ	N NAPAŮJENÍ TČ
3. ATW S1 L	Výstup L RE9	ATW C		
4. ATW S2 N	Vstup I6	CYSY 12 (CYSY 7)		
5. ATW S3 C	Vstup I5	CYSY 6		
6. PE	Vstup RE12, NO	CYSY 1		
7. N	Vstup I8	CYSY 2		
8. L	Výstup L RE11 NC	CYSY 3		
9. I/O	Výstup L RE11 NO	CYSY 4		
10 L	Výstup RE10 NC	CYSY 5		
11. L	Výstup L RE10 NO	CYSY 6		
12. L	Výstup L RE10 NO	CYSY 7		
13. I/O	Výstup L RE11 NC	CYSY 8		
14. L	Výstup L RE11 NO	CYSY 9		
15. L	Výstup L RE9	CYSY 10		
16. N	Výstup L RE10 NC	CYSY 11		
17. L	Výstup L RE10 NO			
18. L	Výstup L RE10 NO			
T3 +5V	T3	SYKFY červený+bíl		
T3 DATA	T3	SYKFY bílomodrý		
T3 zem	T3	SYKFY modrý+stíněný		
ATW zem	A01	SYKFY bílohnědý		
ATW ON 0–10V	A01	SYKFY hnědý		

Komunikace TČ/ATW

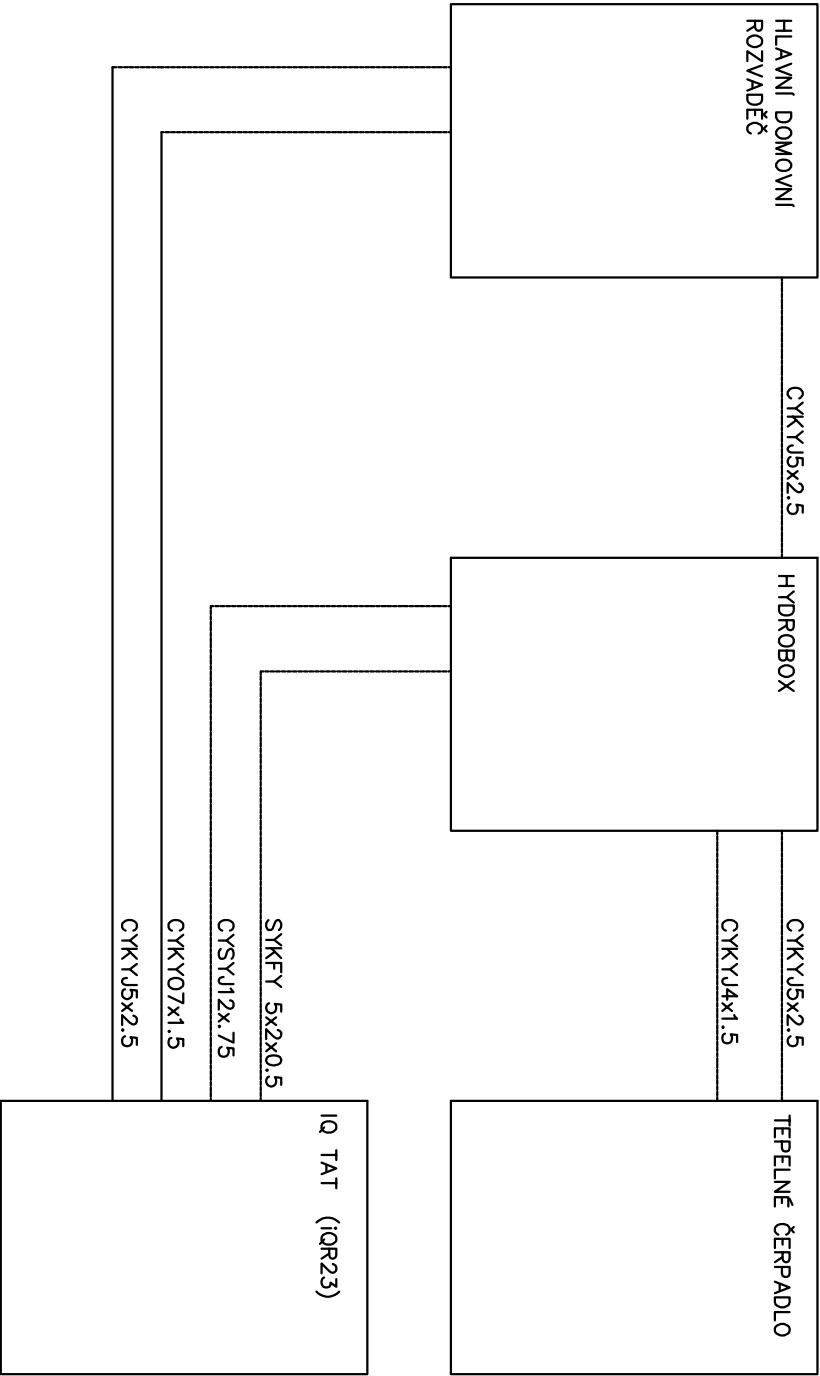

PROVOZNÍ NAPĚTÍ : 1NPE, STŘ., 50Hz, 230V / TN–S			
OCHRANA PŘED NEB. DOTYK. NAPĚTÍM : ODPOJENÍM			
VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE, DOPLNĚNÁ OCHRAN. POSPOJENÍM			
č.	datum:	č.	datum:
1	11.04.2014		
2	10.12.2015		
3	18.05.2016		
NAZEV: iQR23_R07	skup. iQR23	NAVRHL: Tischler	č. poz.: 1034
SCHEMA ZAPOJENÍ			



